


Schemat ideowy układu pośredniego pomiaru energii Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie, gm. Świdnica dz. nr 183/2

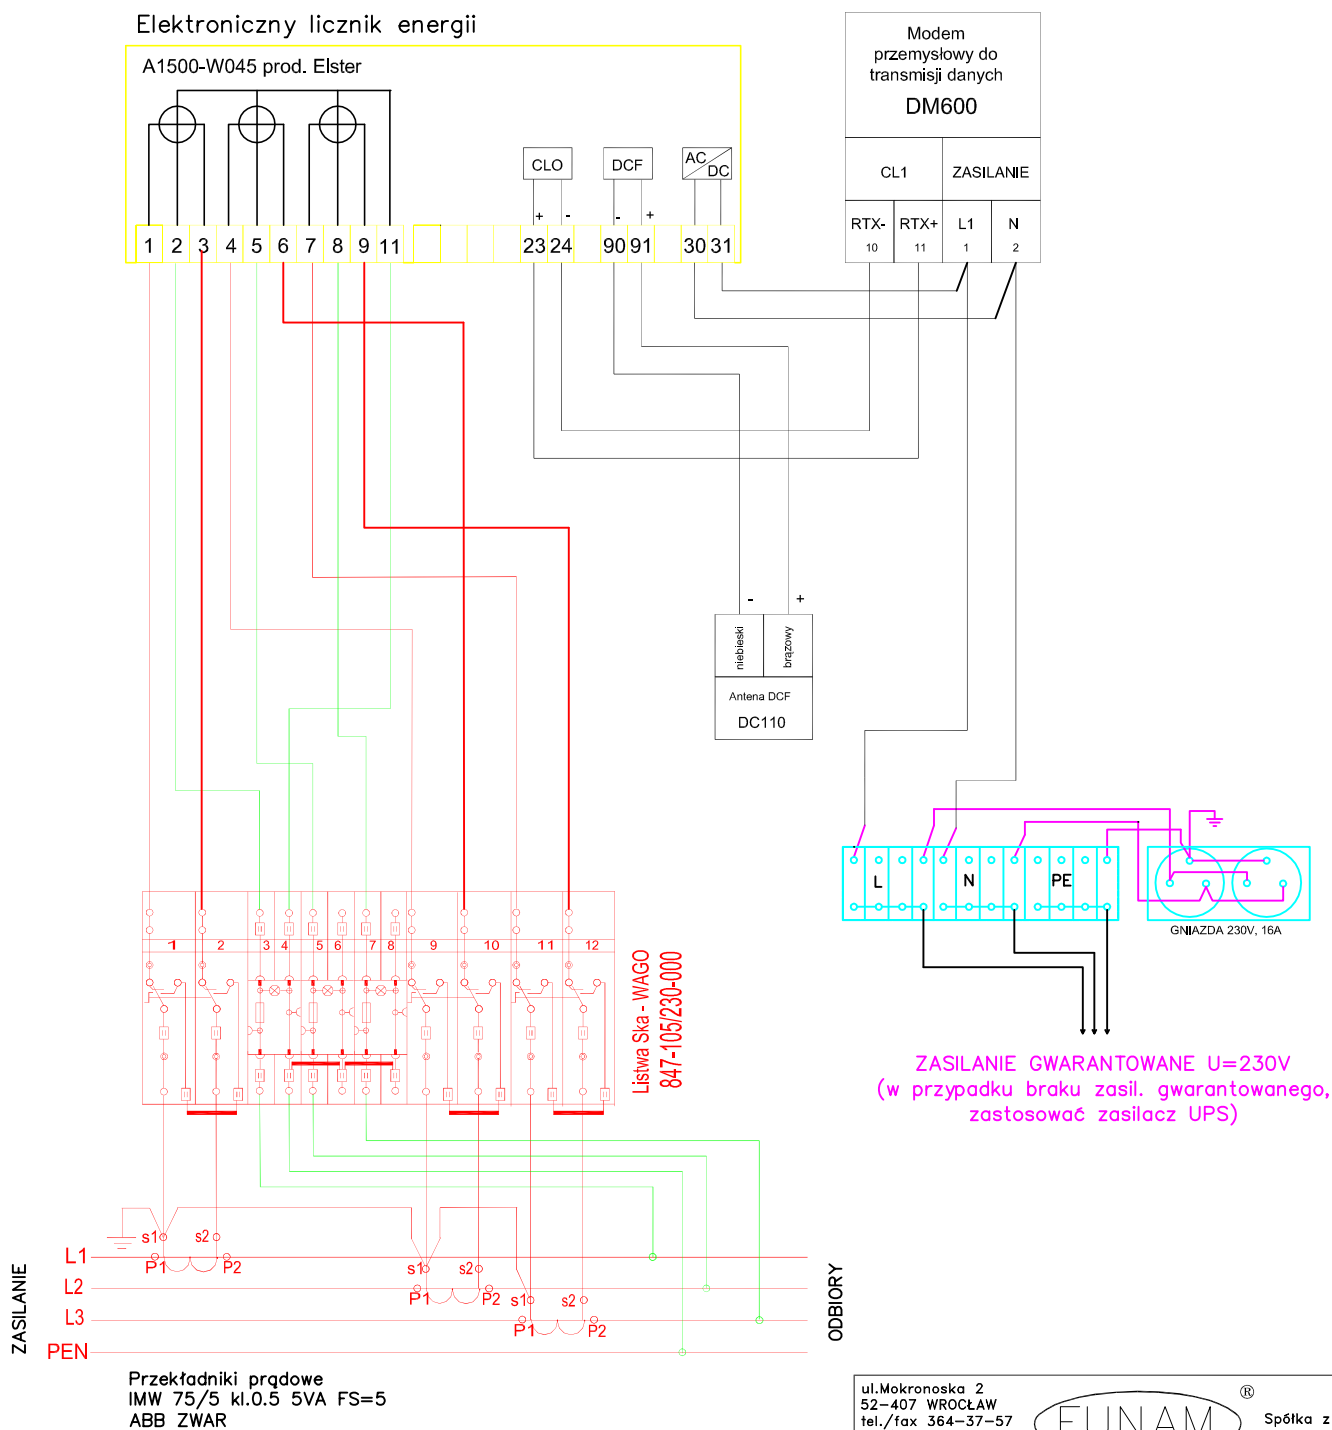

ul. Mokronoska 2 52-407 WROCŁAW tel./fax 364-37-57 tel./fax 364-37-44				
 Spółka z o. o.				
Projektant	inż. R. Jurowicz	Nr uprawnień	142/79/Op	Data
Opracował	inż. A. Różycki	-		
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA DZIAŁCE NR 183/2 W KOMOROWIE				
Obiekt	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY			skala -
Tytuł rysunku	SCHEMAT UKŁADU POMIAROWEGO			rys. nr E-3
Inwestor	Gmina Świdnica, ul. Głowackiego 4 58-100 Świdnica			data 08.2009